



# 骨材試験結果一覧

2021年1月度

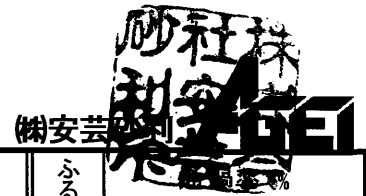

項目		骨材の区分		細骨材		粗骨材		ふるい寸法 mm	ふるい目率(%)			
		産地 種類 粒の範囲等	安濃川流域 陸砂 5mm	安濃川流域 陸砂利 25-5	安濃川流域 陸砂利 40-20	陸砂 5mm	陸砂利 25-5		陸砂利 40-20			
	試験項目	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25	100	32	
A	表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.63 ✓	2.64±0.02	2.65 ✓	2.65±0.02	2.66 ✓	20	82	14	
B	絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.59 ✓	2.50以上	2.63 ✓	2.50以上	2.64 ✓	15	59	1	
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.49 ✓	3.0以下	0.90 ✓	3.0以下	0.75 ✓	10	100	34	
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.10 ✓	0.25以下	0.05 ✓	0.25以下	0.05 ✓	5	100	0	
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	0.8 ✓	1.0以下	0.2 ✓	1.0以下	0.1 ✓	2.5	90	0	
F	有機不純物	年1回	標準色より 薄い	薄い ✓	—	—	—	—	1.2	67		
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.000 ✓	—	—	—	—	0.6	44		
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2 ✓	12以下	0.6 ✓	12以下	2.4 ✓	0.3	23		
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓	0.15	9		
									0.075	1		
									粗粒率	2.67 ✓	6.84 ✓	7.86 ✓
									規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20		

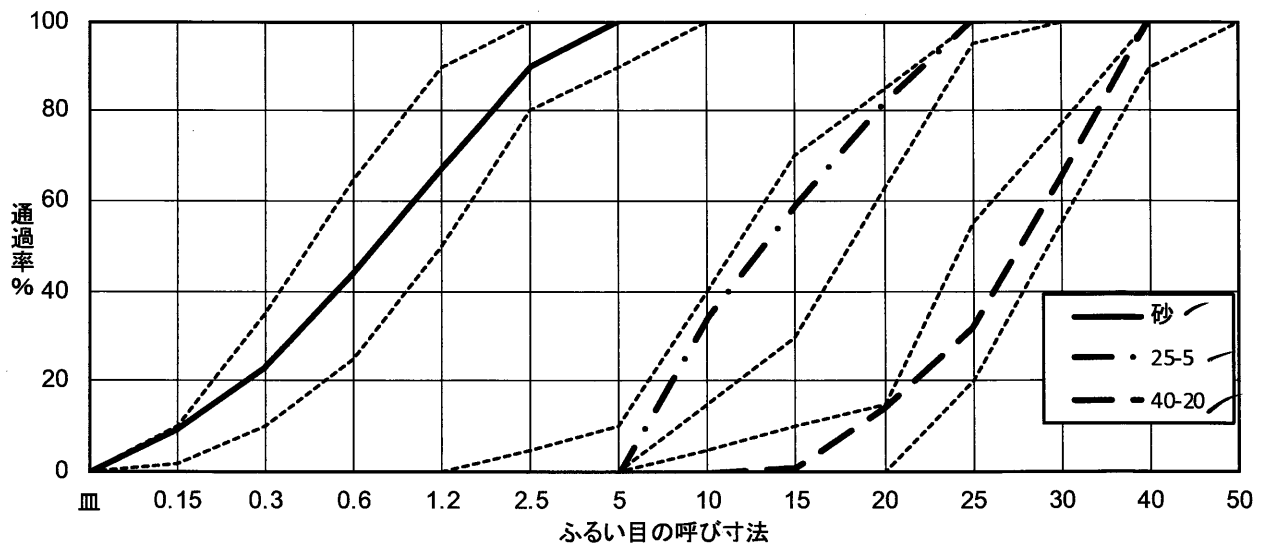

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
 試験項目F・G・Hについては、2020年8月にサンプリングした試料、  
 試験項目Iについては、2020年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である ✓  
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる ✓

