



# 骨材試験結果一覧

2022年5月度

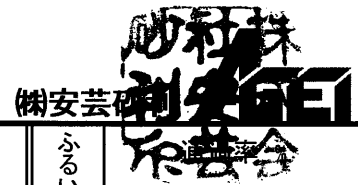

項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	規格値		
		産地種類粒の範囲等		安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20		陸砂 5mm	陸砂利 25-5		陸砂利 40-20		
	試験項目	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値							
A	表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.65	50				100		
B	絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.59	2.50以上	2.63	2.50以上	2.63	40				100		
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.35	3.0以下	0.85	3.0以下	0.73	30				66		
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.11	0.25以下	0.20	0.25以下	0.21	25		100		31		
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	0.8	1.0以下	0.1	1.0以下	0.0	20		82		13		
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—	15		58		1		
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001	—	—	—	—	10	100	30		0		
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	2.5	12以下	5.4	5	100	0		0		
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	2.5	92	0		0		
										1.2	66				
										0.6	42				
										0.3	25				
										0.15	10				
										0.075	1				
										粗粒率	2.65	6.88	7.87		
										規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20				

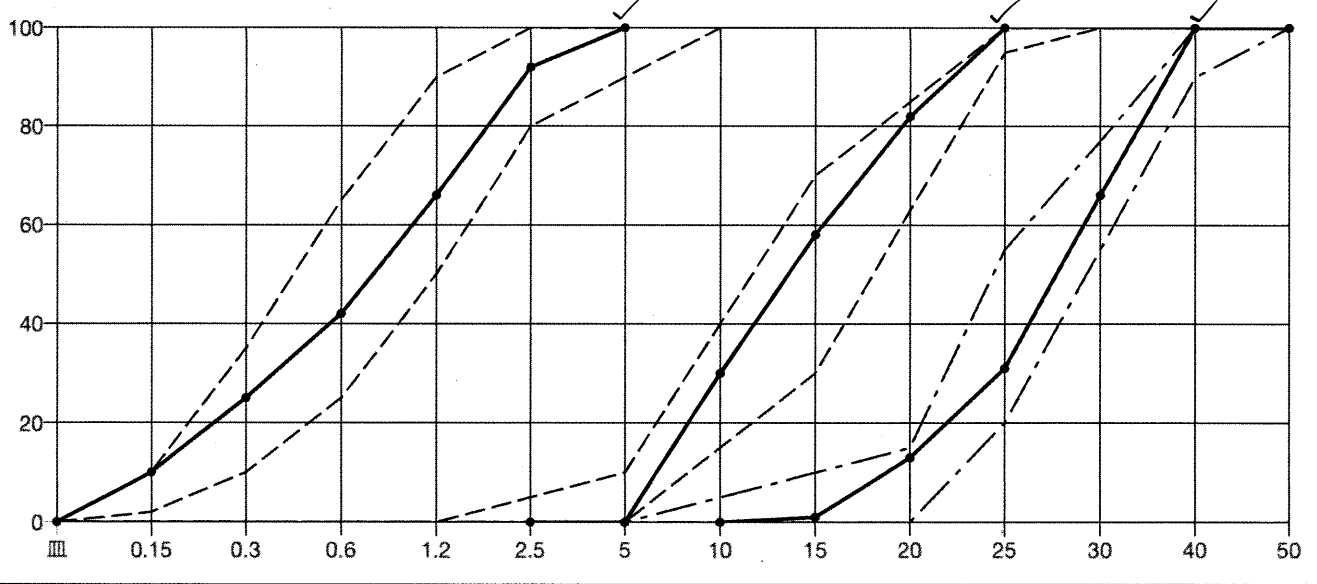

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
 試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、  
 試験項目Iについては、2021年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である✓  
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる✓

