



# 骨材試験結果一覧

2021年3月度

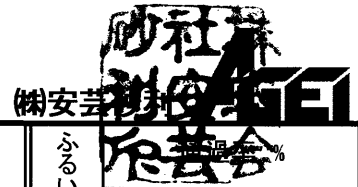

項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	配合率%		
				安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		陸砂	陸砂利		陸砂利		
産地種類粒の範囲等				陸砂		陸砂利		陸砂利				5mm	25-5	40-20	
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値			25	100	33		
A	表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.67			20	81	15		
B	絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.58	2.50以上	2.63	2.50以上	2.64			15	58	1		
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.46	3.0以下	0.97	3.0以下	0.80			10	100	30		
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.18	0.25以下	0.05	0.25以下	0.04			5	100	0		
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.0	1.0以下	0.2	1.0以下	0.2			2.5	92	0		
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	—	—	—	—			1.2	69			
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.000	—	—	—	—			0.6	45			
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	0.6	12以下	2.4			0.3	23			
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害			0.15	8			
											0.075	1			
											粗粒率	2.63	6.89	7.85	
											規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20			

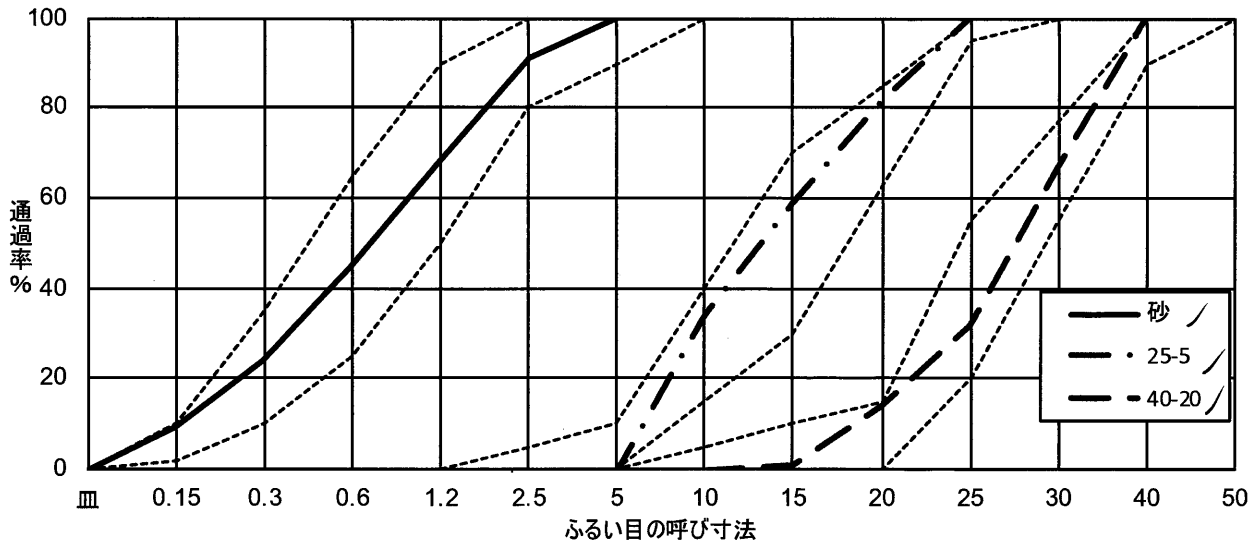

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
 試験項目F・G・Hについては、2020年8月にサンプリングした試料、  
 試験項目Iについては、2020年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である ✓  
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる ✓

