


骨材試験結果一覧

2021年6月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	配合率 %		
				安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		陸砂 5mm	陸砂利 25-5		陸砂利 40-20		
産地種類粒の範囲等				陸砂 5mm		陸砂利 25-5		陸砂利 40-20		50			100		
										40			100		
										30			66		
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	31			
A	表乾密度 g/cm ³	月1回	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.64	2.65±0.02	2.67	20		81	13			
B	絶乾密度 g/cm ³	月1回	2.50以上	2.58	2.50以上	2.62	2.50以上	2.65	15		56	1			
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.45	3.0以下	0.92	3.0以下	0.78	10	100	30	0			
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.21	0.25以下	0.09	0.25以下	0.10	5	100	0				
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.0	1.0以下	0.2	1.0以下	0.0	2.5	92	0				
F	有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	-	-	-	-	1.2	67					
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.000	-	-	-	-	0.6	43					
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	0.6	12以下	2.4	0.3	23					
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	9					
										0.075	1				
										粗粒率	2.66	6.89	7.87		
										規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20				

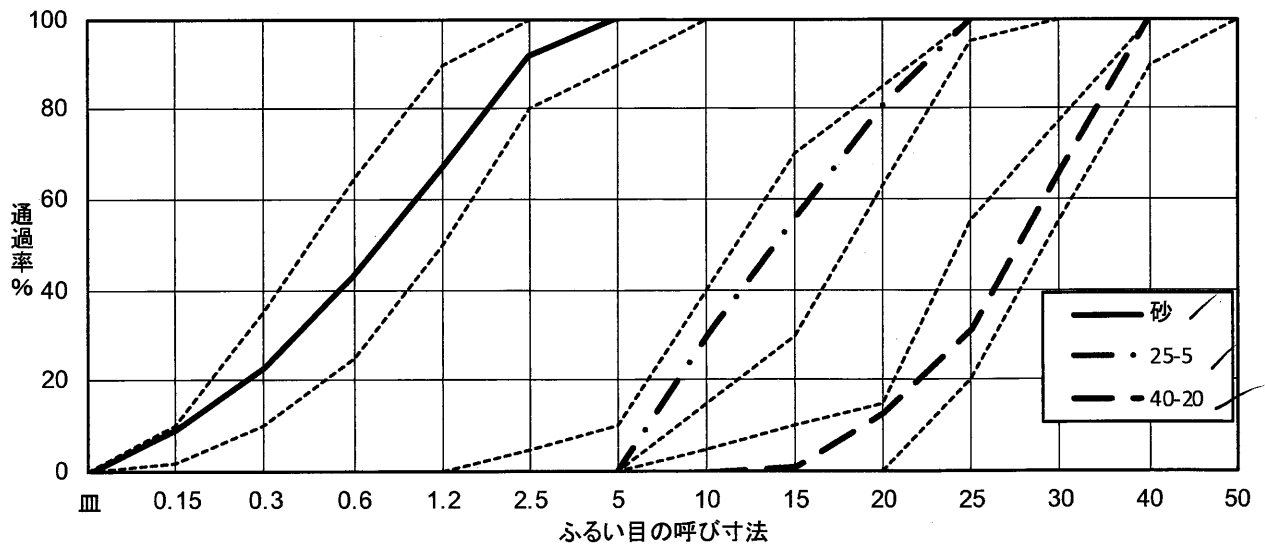

備考 粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
 試験項目F・G・Hについては、2020年8月にサンプリングした試料、
 試験項目Iについては、2021年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である /
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる /

