


骨材試験結果一覽

2021年 8月度



項目		骨材の区分		細骨材		粗骨材		ふるい寸法			
								mm	陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
産地種類粒の範囲等		安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		50		100	
		陸砂 5mm		陸砂利 25-5		陸砂利 40-20		40		100	
								30		65	
試験項目	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25	100	31	
A 表乾密度 g/cm ³	月1回	2.61±0.02	2.61	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.67	20	82	12	
B 絶乾密度 g/cm ³	月1回	2.50以上	2.57	2.50以上	2.63	2.50以上	2.65	15	59	1	
C 吸水率 %	月1回	3.5以下	1.63	3.0以下	0.97	3.0以下	0.83	10	100	0	
D 粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.52	0.25以下	0.11	0.25以下	0.10	5	100	0	
E 微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.2	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1	2.5	92	0	
F 有機不純物	年1回	標準色より淡い	淡い	—	—	—	—	1.2	68		
G 塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.000	—	—	—	—	0.6	43		
H 安定性 %	年1回	10以下	2.2	12以下	0.6	12以下	2.4	0.3	26		
I アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法無害	無害	化学法無害	無害	化学法無害	0.15	9		
								0.075	1		
								粗粒率	2.62	6.84	7.88
								規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20		

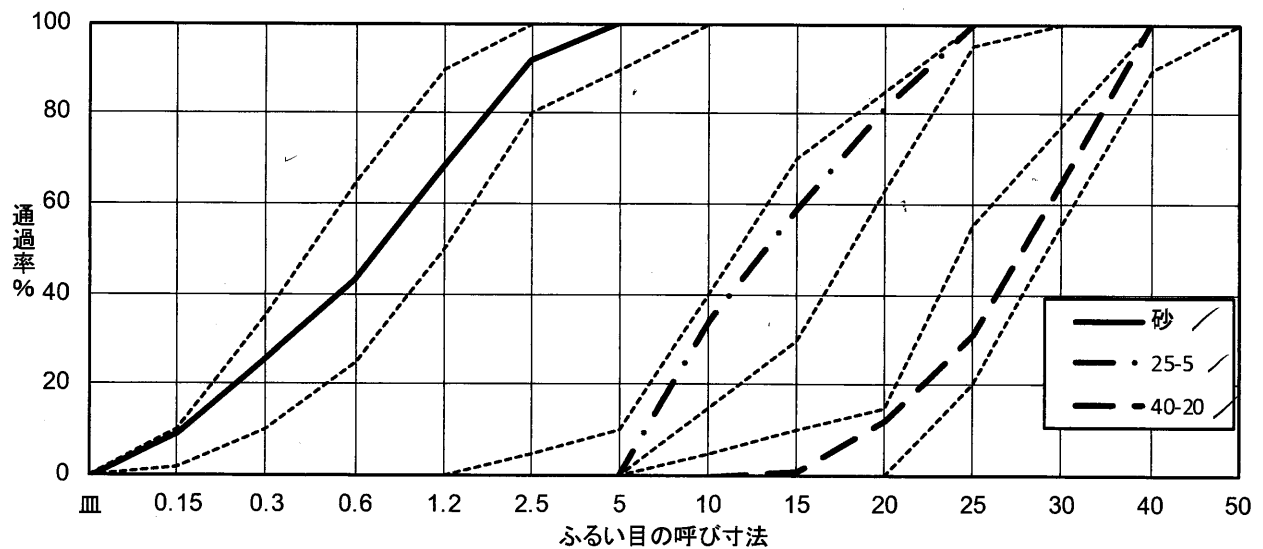

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
 試験項目F・G・Hについては、2020年8月にサンプリングした試料、
 試験項目Iについては、2021年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である
 最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することが

