


骨材試験結果一覧

2022年 2月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	ふるい目		
		陸砂	陸砂利	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値		陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域		安濃川流域				安濃川流域				50			100
		陸砂		陸砂利				陸砂利				40			100
		5mm		25-5				40-20				30			67
試験項目	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	34
A 表乾密度 g/cm ³	月1回	2.61±0.02	2.62 ✓	2.64±0.02	2.65 ✓	2.65±0.02	2.67 ✓					20		81	15
B 絶乾密度 g/cm ³	月1回	2.50以上	2.59 ✓	2.50以上	2.63 ✓	2.50以上	2.65 ✓					15		57	1
C 吸水率 %	月1回	3.5以下	1.35 ✓	3.0以下	0.94 ✓	3.0以下	0.81 ✓					10	100	30	0
D 粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.42 ✓	0.25以下	0.04 ✓	0.25以下	0.04 ✓					5	100	0	
E 微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.2 ✓	1.0以下	0.1 ✓	1.0以下	0.1 ✓					2.5	92	0	
F 有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い ✓	—	—	—	—					1.2	64		
G 塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001 ✓	—	—	—	—					0.6	40		
H 安定性 %	年1回	10以下	2.2 ✓	12以下	2.5 ✓	12以下	5.4 ✓					0.3	26		
I アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓					0.15	10		
											0.075	1			
											粗粒率	2.68 ✓	6.89 ✓	7.85 ✓	
											規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20			

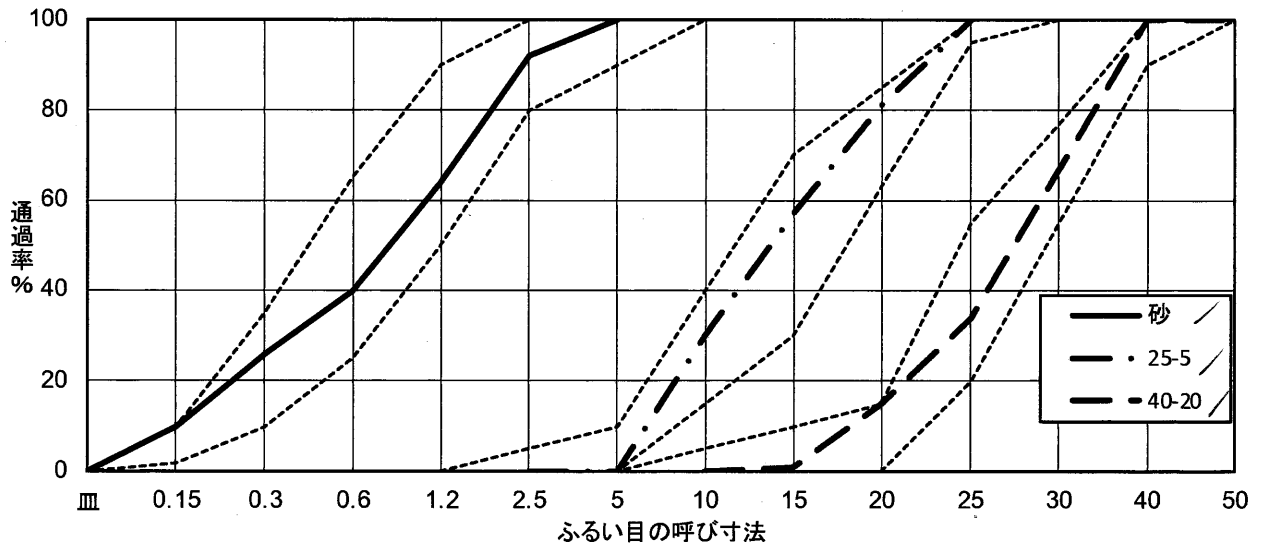

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
 試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、
 試験項目Iについては、2021年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である ✓

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができる ✓

