


# 骨材試験結果一覧

2022年 4月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	ふるい目		
				安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		陸砂 5mm	陸砂利 25-5		陸砂利 40-20		
産地 種類 粒の範囲等				安濃川流域 陸砂 5mm		安濃川流域 陸砂利 25-5		安濃川流域 陸砂利 40-20		50			100		
										40			100		
										30			67		
試験項目		頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	31	
A	表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.62 ✓	2.64±0.02	2.64 ✓	2.65±0.02	2.64 ✓	20			81	13		
B	絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.59 ✓	2.50以上	2.62 ✓	2.50以上	2.62 ✓	15			55	1		
C	吸水率 %	月1回	3.5以下	1.34 ✓	3.0以下	0.96 ✓	3.0以下	0.82 ✓	10	100		29	0		
D	粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.21 ✓	0.25以下	0.20 ✓	0.25以下	0.19 ✓	5	100		0			
E	微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.0 ✓	1.0以下	0.2 ✓	1.0以下	0.2 ✓	2.5	93		0			
F	有機不純物	年1回	標準色より 薄い	薄い ✓	—	—	—	—	1.2	67					
G	塩化物量(NaClとして) %	年1回	0.04以下	0.001 ✓	—	—	—	—	0.6	41					
H	安定性 %	年1回	10以下	2.2 ✓	12以下	2.5 ✓	12以下	5.4 ✓	0.3	24					
I	アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓	0.15	9					
										0.075	1				
										粗粒率	2.66 ✓	6.90 ✓	7.87 ✓		
										規格値	陸砂: 2.70±0.20 25-5: 6.90±0.20 40-20: 7.90±0.20				

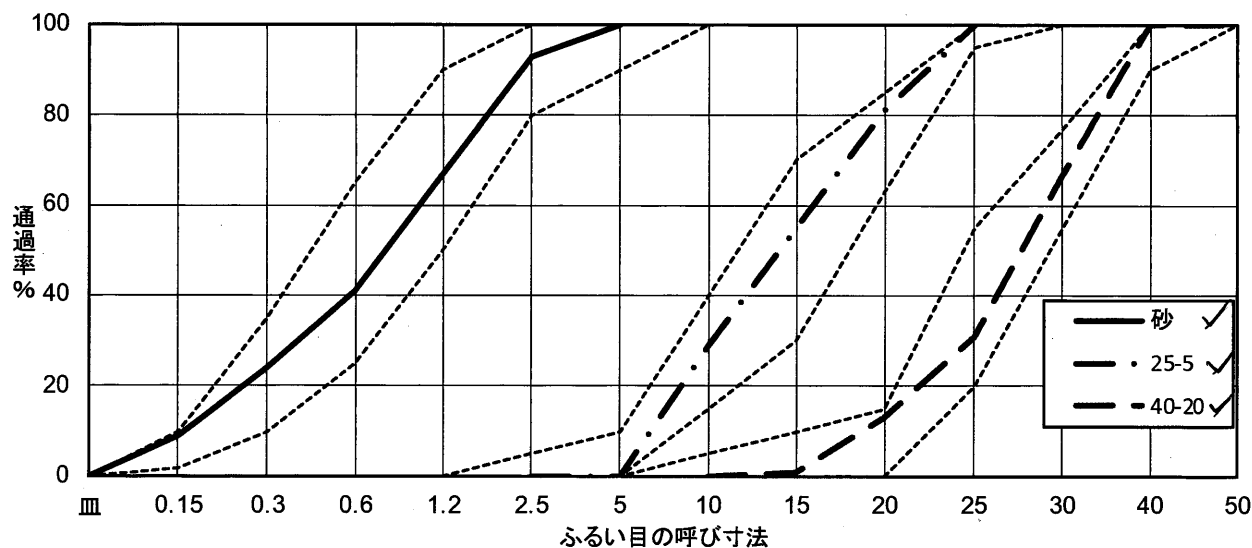

備考  
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する  
試験項目F・G・Hについては、2021年8月にサンプリングした試料、  
試験項目Iについては、2021年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である ✓  
最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/> から確認することができ