


# 骨材試験結果一覧

2022年12月度



項目		骨材の区分		細骨材		粗骨材		ふるい mm	通過率 %		
									陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域		安濃川流域		安濃川流域		50			100
		陸砂		陸砂利		陸砂利		40			100
		5mm		25-5		40-20		30			66
試験項目	頻度	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		100	30
A 表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.61±0.02	2.61	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.64	20		82	12
B 絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	月1回	2.50以上	2.57	2.50以上	2.62	2.50以上	2.62	15		59	1
C 吸水率 %	月1回	3.5以下	1.50	3.0以下	1.08	3.0以下	0.94	10	100	33	0
D 粘土塊量 %	月1回	1.0以下	0.40	0.25以下	0.07	0.25以下	0.07	5	100	0	
E 微粒分量 %	月1回	3.0以下	1.1	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1	2.5	91	0	
F 有機不純物	年1回	標準色より 淡い	淡い	-	---	-	---	1.2	67		
G 塩化物量(NaClとして)%	年1回	0.04以下	0.000	-	---	-	---	0.6	42		
H 安定性 %	年1回	10以下	1.4	12以下	2.2	12以下	1.0	0.3	26		
I アルカリシリカ反応性	6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	9		
								0.075	1		
								粗粒率	2.65	6.85	7.88
								規格値	陸砂 : 2.70±0.20 25-5 : 6.90±0.20 40-20 : 7.90±0.20		

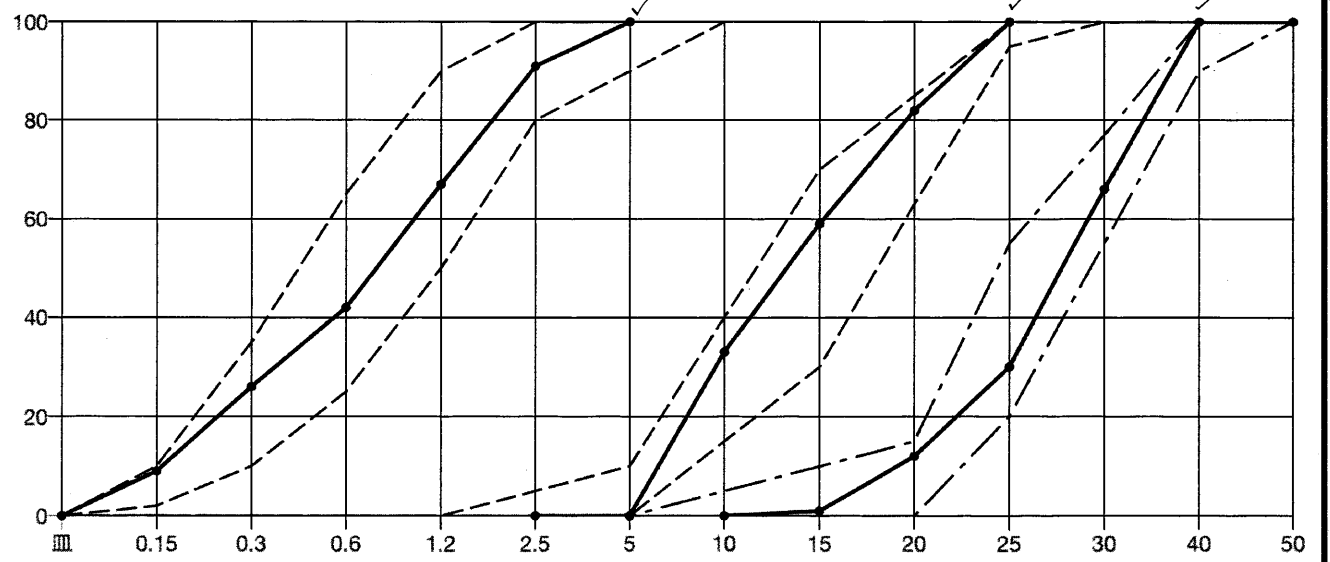

**備考**

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5 : 40-20を6:4の割合で合成して使用する。

試験項目F・G・Hについては、2022年8月にサンプリングした試料、試験項目Iについては、2022年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/>から確認することができる。

(印) 寿内久田