


骨材試験結果一覧

2024年1月度



項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材				ふるい寸法 mm	通過率 %			
	産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域産 砂 5mm以下	安濃川流域産 砂利 25-5mm	安濃川流域産 砂利 40-20mm	規格値	試験値	規格値		試験値	規格値	試験値	規格値
A	表乾密度	g/cm ³	1回/月	2.61±0.02	2.60	2.64±0.02	2.64	2.65±0.02	2.64	50			100
B	絶乾密度	g/cm ³	1回/月	2.50以上	2.55	2.50以上	2.61	2.50以上	2.62	40			100
C	吸水率	%	1回/月	3.5以下	1.78	3.0以下	1.0	3.0以下	0.81	30			58
D	粘土塊量	%	1回/月	1.0以下	0.25	0.25以下	0.23	0.25以下	0.15	25		100	27
E	微粒分量	%	1回/月	3.0以下	0.8	1.0以下	0.2	1.0以下	0.0	20		82	8
F	有機不純物		1回/年	標準色より 薄い	薄い	---	---	---	---	15		59	1
G	塩化物量(NaClとして)%		1回/年	0.04以下	0.000	---	---	---	---	10	100	31	0
H	安定性	%	1回/年	10以下	1.5	12以下	4.0	12以下	0.6	5	100	0	
I	アルカリシリカ反応性		1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	2.5	92	0	
										1.2	67		
										0.6	40		
										0.3	26		
										0.15	9		
										0.075	1		
										粗粒率	2.66	6.87	7.92
										規格値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		

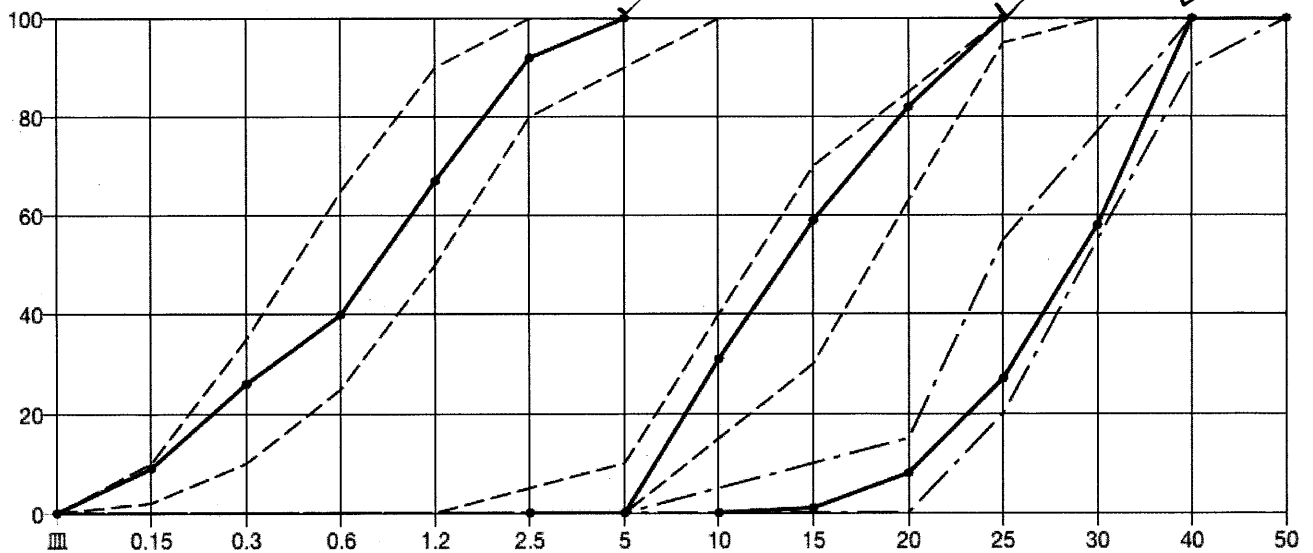

※受け入れた頻度が試験項目A~Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。

備考
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2023年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2023年11月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://test.agei.co.jp/>から確認することができる。

