


骨材試験結果一覧

2024年8月度



項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 _{mm}	通過率 %			
				安濃川流域産 砂 5mm以下		安濃川流域産 砂利 25-5mm		安濃川流域産 砂利 40-20mm		安濃川 砂	安濃川 25-5		安濃川 40-20			
産地 種類 粒の範囲等		頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値
A	表乾密度 g/cm ³	1回/月	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.65	25		100	27	20		82	9
B	絶乾密度 g/cm ³	1回/月	2.50以上	2.58	2.50以上	2.64	2.50以上	2.63	15		56	2	10	100	29	0
C	吸水率 %	1回/月	3.5以下	1.48	3.0以下	0.86	3.0以下	0.84	5	100	0		2.5	92	0	
D	粘土塊量 %	1回/月	1.0以下	0.18	0.25以下	0.10	0.25以下	0.15	1.2		68		0.6		41	
E	微粒分量 %	1回/月	3.0以下	0.9	1.0以下	0.1	1.0以下	0.2	0.3		25		0.15		9	
F	有機不純物	1回/年	標準色より 淡い	淡い	—	---	—	---	0.075		1		粗粒率	2.65	6.89	7.91
G	塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000	—	---	—	---								
H	安定性 %	1回/年	10以下	1.5	12以下	4.0	12以下	0.6					規格値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		
I	アルカリシリカ反応性	1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害								

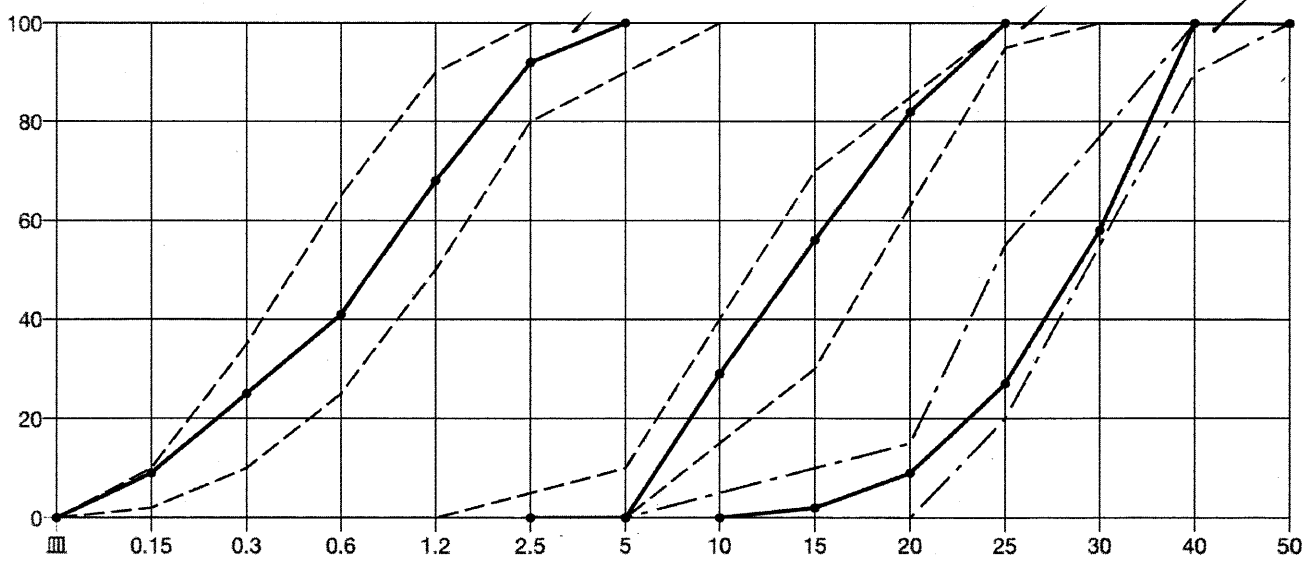

※受け入れた頻度が試験項目A～Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。

備考
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2023年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2024年5月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

