


骨材試験結果一覧

2024年9月度

(株)安芸砂利

項目		骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 mm	通過率 %		
		産地 種類 粒の範囲等	安濃川流域産 砂 5mm以下	安濃川流域産 砂利 25-5mm	安濃川流域産 砂利 40-20mm	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値		安濃川 砂	安濃川 25-5	安濃川 40-20
	試験項目	頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25	100	26		
A	表乾密度 g/cm ³	1回/月	2.61±0.02	2.61 ✓	2.64±0.02	2.65 ✓	2.65±0.02	2.66 ✓	20		82	8			
B	絶乾密度 g/cm ³	1回/月	2.50以上	2.57 ✓	2.50以上	2.62 ✓	2.50以上	2.64 ✓	15		58	2			
C	吸水率 %	1回/月	3.5以下	1.50 ✓	3.0以下	0.90 ✓	3.0以下	0.84 ✓	10	100	34	0			
D	粘土塊量 %	1回/月	1.0以下	0.52 ✓	0.25以下	0.17 ✓	0.25以下	0.03 ✓	5	100	0				
E	微粒分量 %	1回/月	3.0以下	1.1 ✓	1.0以下	0.2 ✓	1.0以下	0.1 ✓	2.5	92	0				
F	有機不純物	1回/年	標準色より 淡い	淡い ✓	-	---	-	---	1.2	68					
G	塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000 ✓	-	---	-	---	0.6	43					
H	安定性 %	1回/年	10以下	1.3 ✓	12以下	1.3 ✓	12以下	0.6 ✓	0.3	26					
I	アルカリシリカ反応性	1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	10					
											0.075	1			
											粗粒率	2.61 ✓	6.84 ✓	7.92 ✓	
											規格値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20			

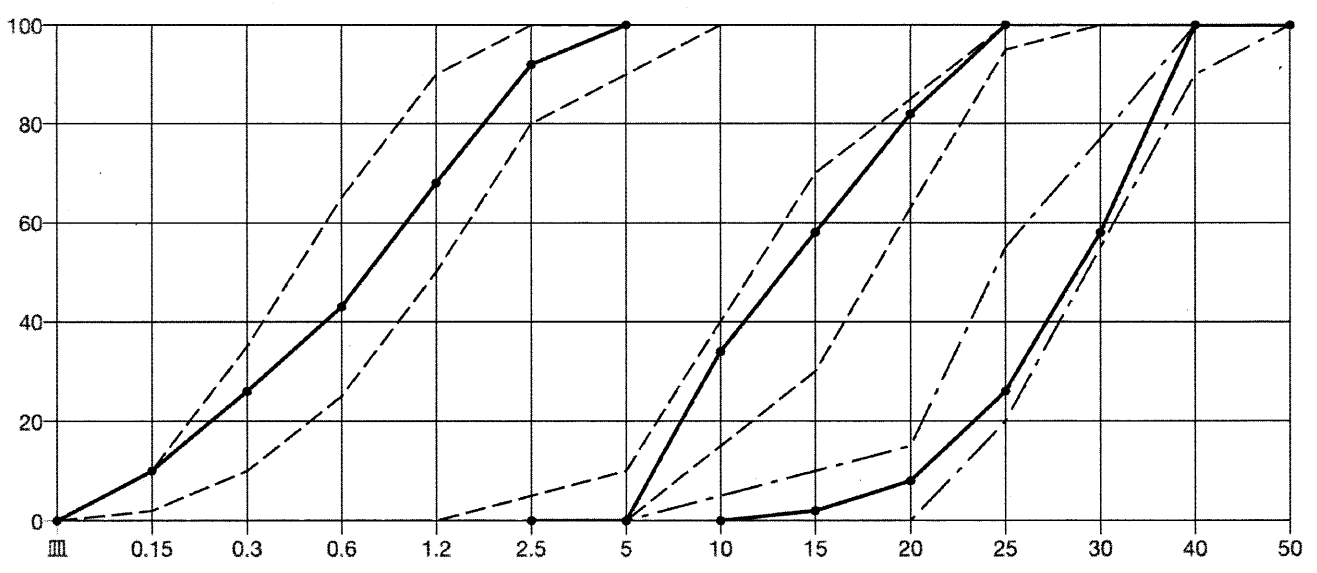

※受け入れた頻度が試験項目A~Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2024年8月にサンプリングした試料、安濃川流域産の試験項目Iについては、2024年5月にサンプリングした試料であり、いずれも最新の試験結果である。
最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

