


# 骨材試験結果一覧

2024年10月度

(株)安芸砂利

項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			ふるい寸法 mm	通過率 %		
	産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域産 砂 5mm以下	安濃川流域産 砂利 25-5mm	安濃川流域産 砂利 40-20mm		安濃川 砂		安濃川 25-5	安濃川 40-20	
試験項目	頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25	100	27	
A表乾密度 g/cm <sup>3</sup>	1回/月	2.61±0.02	2.62✓	2.64±0.02	2.65✓	2.65±0.02	2.64✓	20	81	9	
B絶乾密度 g/cm <sup>3</sup>	1回/月	2.50以上	2.58✓	2.50以上	2.62✓	2.50以上	2.62✓	15	57	2	
C吸水率 %	1回/月	3.5以下	1.42✓	3.0以下	0.95✓	3.0以下	0.81✓	10	100	32	
D粘土塊量 %	1回/月	1.0以下	0.24✓	0.25以下	0.07✓	0.25以下	0.06✓	5	100	0	
E微粒分量 %	1回/月	3.0以下	1.2✓	1.0以下	0.1✓	1.0以下	0.1✓	2.5	93	0	
F有機不純物	1回/年	標準色より 薄い	薄い✓	—	---	—	---	1.2	68		
G塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000✓	—	---	—	---	0.6	45		
H安定性 %	1回/年	10以下	1.3✓	12以下	1.3✓	12以下	0.6✓	0.3	24		
Iアルカリシリカ反応性	1回/6か月	無害	化学法 無害✓	無害	化学法 無害✓	無害	化学法 無害✓	0.15	9		
								0.075	1		
								粗粒率	2.61✓	6.87✓	7.91✓
								規格値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		

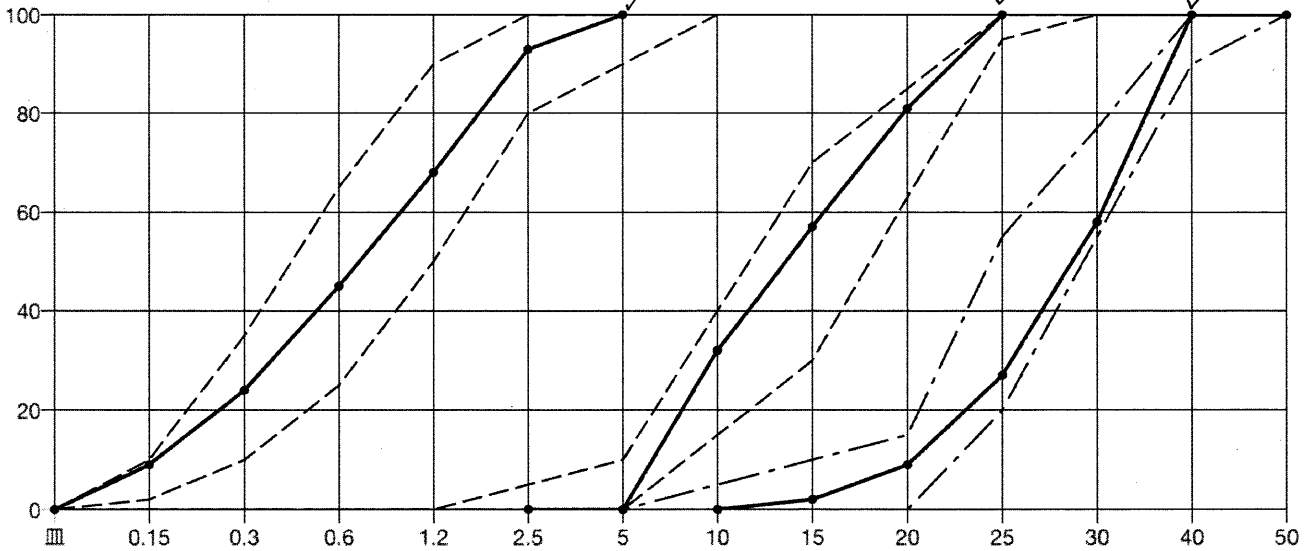

備考

※受け入れた頻度が試験項目A~Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。  
 粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。  
 安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2024年8月にサンプリングした試料、  
 安濃川流域産の試験項目Iについては、2024年5月にサンプリングした試料であり、  
 いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp> から確認することができる。

