


骨材試験結果一覧

2025年 5月度

AGE



項目			骨材の区分		細骨材		粗骨材		ふるい寸法 mm	通過率 %		
			安濃川流域産		安濃川流域産		安濃川流域産			安濃川砂	安濃川25-5	安濃川40-20
産地 種類 粒の範囲等			砂		砂利		砂利		50		100	
			5mm以下		25-5mm		40-20mm		40		100	
									30		59	
試験項目		頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25		27	
A	表乾密度 g/cm³	1回/月	2.61±0.02	2.61	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.66	20	81	9	
B	絶乾密度 g/cm³	1回/月	2.50以上	2.58	2.50以上	2.64	2.50以上	2.64	15	56	1	
C	吸水率 %	1回/月	3.5以下	1.35	3.0以下	0.79	3.0以下	0.80	10	100	28	
D	粘土塊量 %	1回/月	1.0以下	0.11	0.25以下	0.11	0.25以下	0.09	5	100	0	
E	微粒分量 %	1回/月	3.0以下	1.1	1.0以下	0.1	1.0以下	0.1	2.5	92	0	
F	有機不純物	1回/年	標準色より 淡い	淡い	—	---	—	---	1.2	67		
G	塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000	—	---	—	---	0.6	40		
H	安定性 %	1回/年	10以下	1.3	12以下	1.3	12以下	0.6	0.3	27		
I	アルカリシリカ反応性	1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	9		
									0.075	1		
									粗粒率	2.65	6.91	7.91
									規格値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		

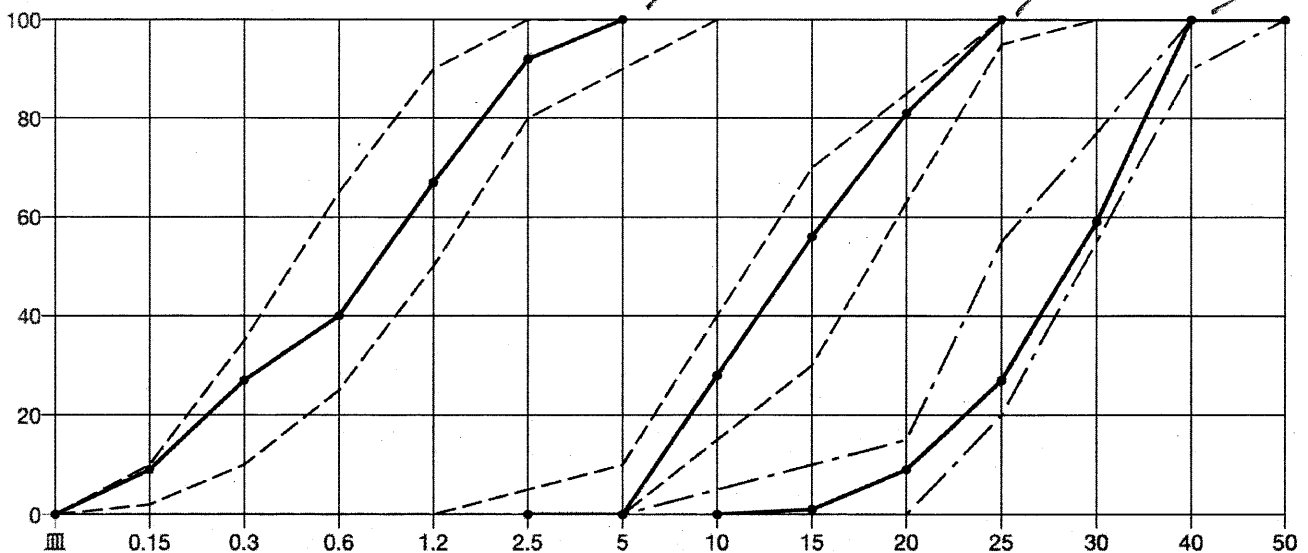

備考

*受け入れた頻度が試験項目A～Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2024年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2024年11月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

寿内
久田