


骨材試験結果一覧

2025年 6月度

AGEI (株)



項目		骨材の区分		細骨材		粗骨材		ふるい 寸法 mm	通過率 %		
		産地 種類 粒の範囲等	安濃川流域産 砂 5mm以下	規格値	試験値	安濃川流域産 砂利 25-5mm	規格値	試験値	安濃川 砂	安濃川 25-5	安濃川 40-20
試験項目		頻度*									
A	表乾密度 g/cm ³	1回/月	2.61±0.02	2.61 ✓	2.64±0.02	2.66 ✓	2.65±0.02	2.67 ✓	50		100
B	絶乾密度 g/cm ³	1回/月	2.50以上	2.57 ✓	2.50以上	2.64 ✓	2.50以上	2.65 ✓	40		100
C	吸水率 %	1回/月	3.5以下	1.46 ✓	3.0以下	0.80 ✓	3.0以下	0.77 ✓	30		59
D	粘土塊量 %	1回/月	1.0以下	0.05 ✓	0.25以下	0.06 ✓	0.25以下	0.05 ✓	25	100	25
E	微粒分量 %	1回/月	3.0以下	1.1 ✓	1.0以下	0.1 ✓	1.0以下	0.1 ✓	20	81	6
F	有機不純物	1回/年	標準色より 淡い	淡い ✓	—	---	—	---	15	55	1
G	塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000 ✓	—	---	—	---	10	100	27
H	安定性 %	1回/年	10以下	1.3 ✓	12以下	1.3 ✓	12以下	0.6 ✓	5	100	0
I	アルカリシリカ反応性	1回 /6か月	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓	無害	化学法 無害 ✓	2.5	92	0
									1.2	68	
									0.6	43	
									0.3	25	
									0.15	10	
									0.075	1	
									粗粒率	2.62 ✓	6.92 ✓
									規格値		
									安濃川 砂 : 2.70±0.20		
									安濃川25-5 : 6.90±0.20		
									安濃川40-20 : 7.90±0.20		

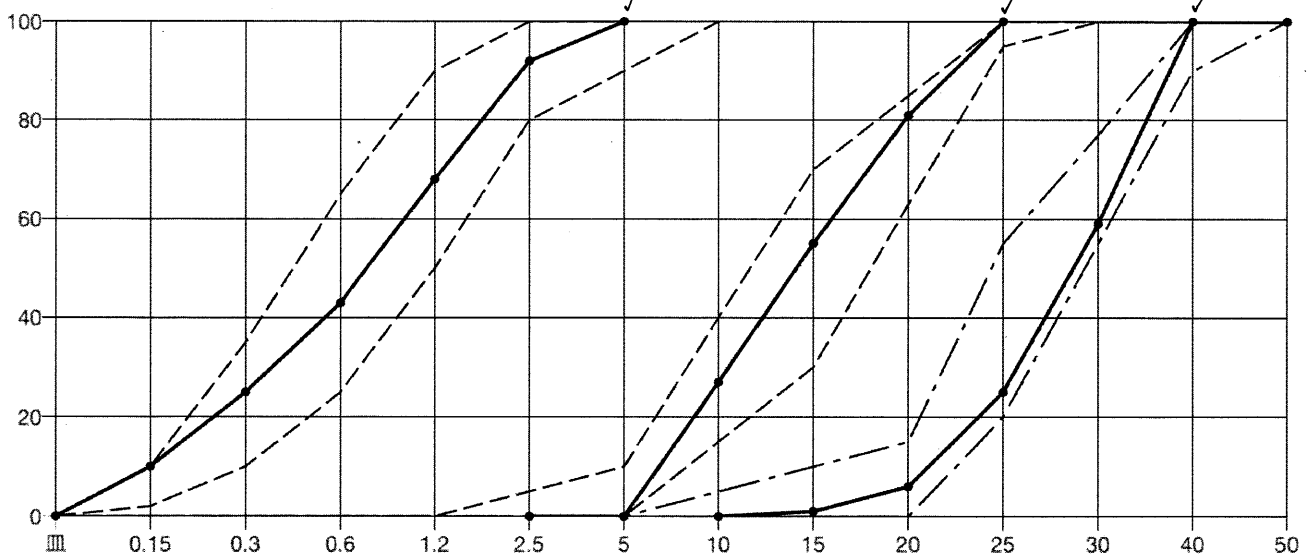

※受け入れた頻度が試験項目A～Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2024年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2025年5月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

寿内
久田