


骨材試験結果一覧

2025年 7月度

AGEI (株)



項目			骨材の区分		細骨材		粗骨材				ふるい寸法 mm	通過率 %		
												安濃川砂	安濃川25-5	安濃川40-20
産地 種類 粒の範囲等			安濃川流域産 砂 5mm以下		安濃川流域産 砂利 25-5mm		安濃川流域産 砂利 40-20mm		50			100		
									40			100		
									30			59		
									25		100	24		
試験項目			頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	20		82	5	
A	表乾密度	g/cm³	1回/月	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.65	15		57	1	
B	絶乾密度	g/cm³	1回/月	2.50以上	2.59	2.50以上	2.64	2.50以上	2.63	10	100	31	0	
C	吸水率	%	1回/月	3.5以下	1.31	3.0以下	0.90	3.0以下	0.82	5	100	0		
D	粘土塊量	%	1回/月	1.0以下	0.15	0.25以下	0.10	0.25以下	0.11	2.5	92	0		
E	微粒分量	%	1回/月	3.0以下	0.7	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1	1.2	68			
F	有機不純物		1回/年	標準色より 淡い	淡い	—	---	—	---	0.6	44			
G	塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000	—	---	—	---	0.3	25				
H	安定性	%	1回/年	10以下	1.3	12以下	1.3	12以下	0.6	0.15	10			
I	アルカリシリカ反応性	1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.075	1				
										粗粒率	2.61	6.87	7.95	
										規格値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20			

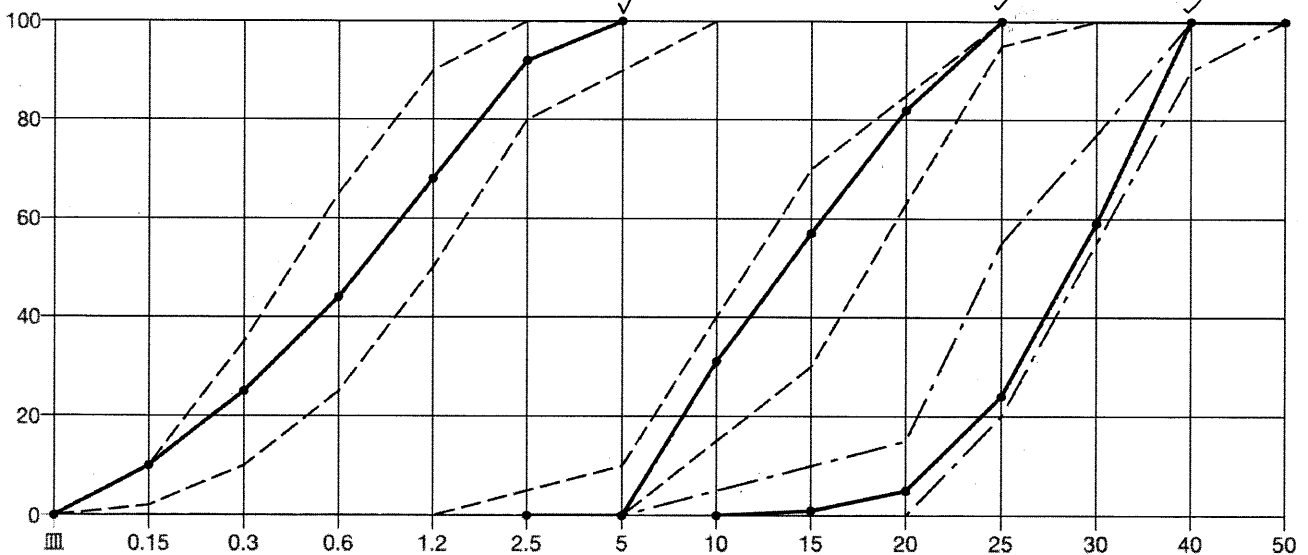

*受け入れた頻度が試験項目A～Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。

備考

安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2024年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2025年5月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

寿内
久田