


骨材試験結果一覧

2025年 8月度



項目		骨材の区分	細 骨 材		粗 骨 材				ふるい 寸法 mm	通過率 %		
										安濃川 砂	安濃川 25-5	安濃川 40-20
産 地 種 類 粒の範囲等		頻度*	安濃川流域産		安濃川流域産		安濃川流域産		50			100
			砂	砂利	砂利							
試験項目		規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25	100	28		
A	表 乾 密 度 g/cm³	1回/月	2.61±0.02	2.62	2.64±0.02	2.66	2.65±0.02	2.66	20	82	10	
B	絶 乾 密 度 g/cm³	1回/月	2.50以上	2.59	2.50以上	2.64	2.50以上	2.64	15	56	1	
C	吸 水 率 %	1回/月	3.5以下	1.32	3.0以下	0.76	3.0以下	0.78	10	100	30	0
D	粘 土 塊 量 %	1回/月	1.0以下	0.16	0.25以下	0.05	0.25以下	0.06	5	100	0	
E	微 粒 分 量 %	1回/月	3.0以下	1.3	1.0以下	0.1	1.0以下	0.1	2.5	93	0	
F	有機不純物	1回/年	標準色より 淡い	淡い	—	---	—	---	1.2	68		
G	塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000	—	---	—	---	0.6	44		
H	安 定 性 %	1回/年	10以下	1.3	12以下	1.3	12以下	0.6	0.3	26		
I	アルカリシリカ反応性	1回 /6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	0.15	9		
									0.075	1		
									粗粒率	2.60	6.88	7.90
									規 格 値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		

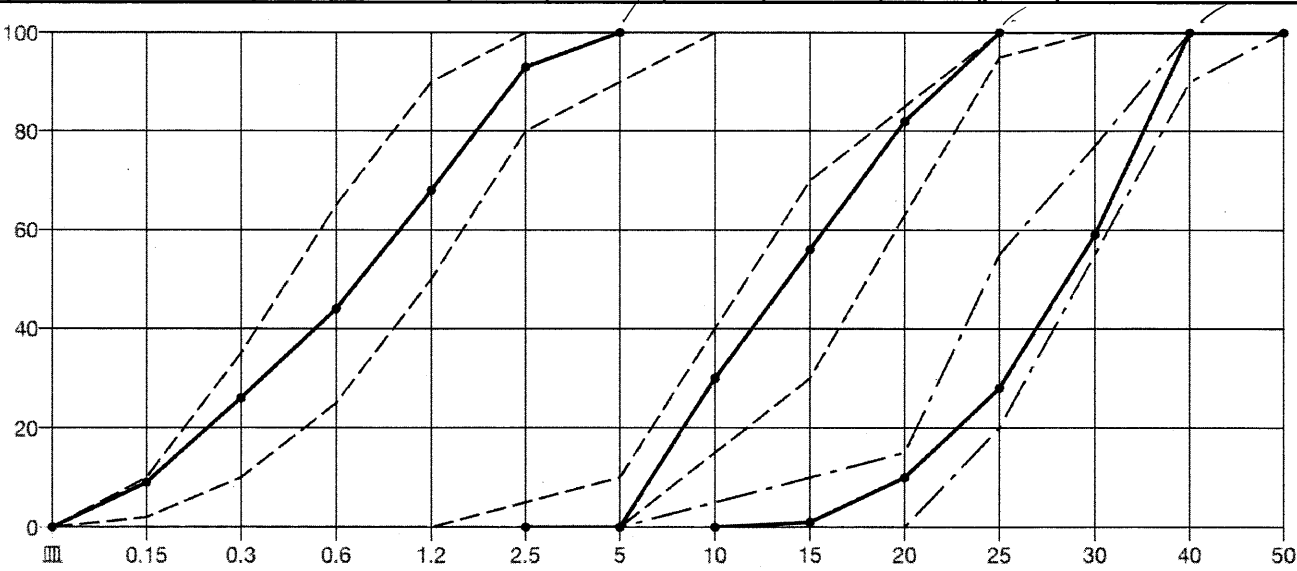

※受け入れた頻度が試験項目A～Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2024年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2025年5月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

