
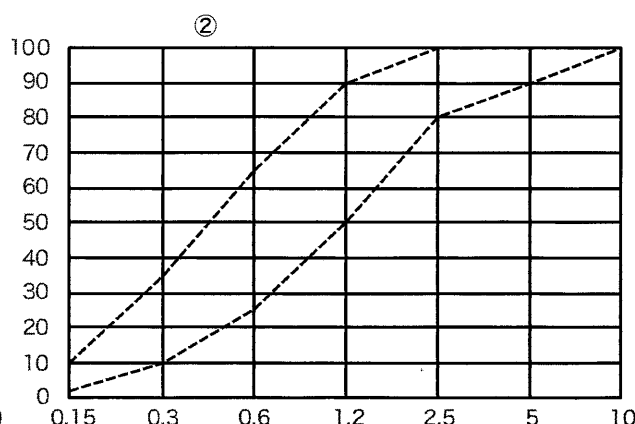


JIS A 1102		骨材のふるい分け試験									
試験目的 (株)安芸砂利から受け入れた細骨材のふるい分け試験											
試料名 ① 安濃川流域産 砂					採取地 ① (株)安芸砂利 砂利工場						
粒の範囲 ① 5mm以下					試験場所 AGE I(株)試験室						
採取者 中野紀生					試験者 中野紀生						
採取年月日 2025.10.6					試験年月日 2025.10.7						
(株)安芸砂利 試験室 の状態		室温℃		湿度%		水温℃					
		20		51							
記 事											
測定区分		①				②				混合後の結果	
ふるいの呼び寸法	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	
* 10mm	0	0	0	100							
* 5mm	0.9	0	0	100							
* 2.5mm	41.1	8	8	92							
* 1.2mm	129.8	24	32	68							
* 0.6mm	106.2	25	57	43							
* 0.3mm	95.1	18	75	25							
* 0.15mm	87.1	16	91	9							
0.075mm	40.7	8	99	1							
受皿	7.8	1	100	0							
計	508.7	100	100								
粗粒率	2.60										
試験前質量	509.2										

注1) 粗粒率は*印のふるいにとどまる量を加えて100で割る。

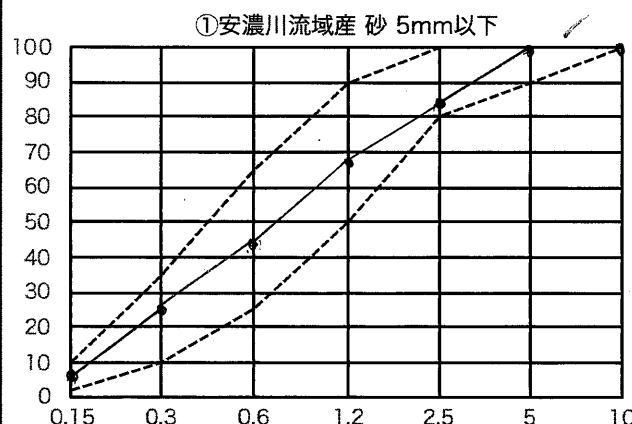

適 合

内
久
田

JIS A 1102		骨材のふるい分け試験									
試験目的 (株)安芸砂利から受け入れた粗骨材のふるい分け試験											
試験料名		① 安濃川流域産 砂利 ② 安濃川流域産 砂利				採取地		① (株)安芸砂利 砂利工場 ② (株)安芸砂利 砂利工場			
粒の範囲		① 25-5, ② 40-20				試験場所		AGE I (株) 試験室			
採取者		中野紀生				試験者		中野紀生			
採取年月日		2025. 10. 6				試験年月日		2025 10. 7			
(株)安芸砂利 試験室 の状態		室温 °C				湿度 %		水温 °C			
		26				51					
記事											
測定区分		①				②				①:②=60:40混合	
ふるいの呼び寸法		ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	ふるい間 とどまる	← 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率	とどまる 質量分率	通過する 質量分率
50mm						0	0	0	100	0	100
* 40mm						0	0	0	100	0	100
30mm		0	0	0	100	0570	41	41	59	16	84
25mm		0	0	0	100	0060	55	76	24	60	70
* 20mm		978	18	18	82	1587	18	94	6	48	52
15mm		1007	25	43	57	082	4	98	2	65	65
* 10mm		1465	27	70	30	172	2	100	0	82	18
* 5mm		1614	60	100	0	7	0	100	0	100	0
* 2.5mm		8	0	100	0	8	0	100	0	100	0
受皿		0	0	100	0	4	0	100	0	100	0
計		5405	100	100	0	8773	100	100	0	100	0
粗粒率		6.88				7.94				7.50	
試験前質量		5416				8808					
注1) 粗粒率は*印のふるいにとどまる量及びそれ以下の寸法(1.2,0.6,0.3,0.15:各100)を加えて100で割る。 ※ 砂利40-5の粒度分布は、①及び②の各ふるい目の通過質量分率を60%:40%の比率で混合した値とする。											
①25-5mm, ②40-20mm						砂利40-5【混合比率①:②=60%:40%】					

適 合



骨材試験報告書

B 第 0 0 6 2 5 7 号
2025年 10月 24日

三重県津市安濃町戸島2510番地
AGEI 株式会社 殿

〒514-0303
三重県津市雲出長常町字中浜垣内1095番地
TEL 059-
一般社団法人 三重県建設資材試験センター
中 央 試 験 場

承認署名者 技術管理者代理 武川 正巳

2025年10月 2日付けで持込依頼のあった試験結果は下記のとおりでした。

種 別	細骨材	粗骨材	粗骨材
産 地 ※	安濃川流域	安濃川流域	安濃川流域
種 類 ※	砂	砂利	砂利
大 小 の 範 囲 ※	-----	25~5	40~20
識 別 番 号	6257-1	6257-2	6257-3
試験項目:密度及び吸水率試験 試験方法:JIS A 1109 : 2020及びJIS A 1110 : 2020			
採 取 日 ※	10/2	10/2	10/2
試 験 日	10/10	10/10	10/10
表 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 62	2. 66	2. 66
絶 乾 密 度 (g / cm ³)	2. 59	2. 64	2. 64
吸 水 率 (%)	1. 34	0. 85	0. 81
試験項目:微粒分量試験 試験方法:JIS A 1103 : 2014			
採 取 日 ※	10/2	10/2	10/2
試 験 日	10/9	10/9	10/9
微 粒 分 量 (%)	1. 3	0. 4	0. 1
試験項目:粘土塊量の試験 試験方法:JIS A 1137 : 2014			
採 取 日 ※	10/2	10/2	10/2
試 験 日	10/14	10/14	10/14
粘 土 塊 量 (%)	0. 05	0. 10	0. 07
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
備考			
試験実施場所: 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場 試験室			

試験規格			細骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印	
JIS A 1109 : 2020			一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場								技術管理者	試験者
												
依頼者			AGEI 株式会社									
受付番号			6257-1-4									
試料	種類 ※	砂										
	大きさの範囲 ※	-----										
	産地 ※	安濃川流域										
	採取場所 ※	砂利工場										
	採取日 ※	2025年10月 2日										
試料受領年月日			2025年10月 2日									
試験開始日			2025年10月 8日									
試験終了日			2025年10月14日									
試験者			小森 卓也									
測定番号			1					2				
① (ピクノメータ+水)の質量 (g)			682. 8					682. 2				
② ①の計量時の水の温度 (℃)			20. 0					20. 0				
③ 密度試験用試料の表乾質量 (g)			507. 3					500. 7				
④ (ピクノメータ+水+試料)の質量 (g)			996. 9					992. 5				
⑤ ④の計量時の水の温度 (℃)			20. 0					20. 0				
⑥ ④の計量時の水の密度 (g/cm³)			0. 9982					0. 9982				
⑦ 試料の表乾密度 (③×⑥)÷(①+③-④) (g/cm³)			2. 62					2. 62				
⑧ 平均値 (g/cm³)			2. 62 ✓									
⑨ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓					0. 00 ✓				
⑩ 絶乾密度 (⑦×(⑭÷⑬)) (g/cm³)			2. 58					2. 59				
⑪ 平均値 (g/cm³)			2. 59 ✓									
⑫ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 01 ✓					0. 00 ✓				
⑬ 吸水率試験用試料の表乾質量 (g)			507. 8					506. 1				
⑭ 吸水率試験用試料の絶乾質量 (g)			501. 0					499. 5				
⑮ 吸水率 [(⑬-⑭)÷⑭]×100 (%)			1. 36					1. 32				
⑯ 平均値 (%)			1. 34 ✓									
⑰ 平均値からの差 (≤0.05%) (%)			0. 02 ✓					0. 02 ✓				
水温 (℃)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
水の密度 (g/cm³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	
備考												

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

寿内
久田

試験規格			粗骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印	
JIS A 1110 : 2020											技術管理者	試験者
依 頼 者			AGEI 株式会社								 	
受 付 番 号			6257-2-4									
試 料	種 類 ※	砂利										
	大 き さ の 範 囲 ※	25~5										
	産 地 ※	安濃川流域										
	採 取 場 所 ※	砂利工場										
	採 取 日 ※	2025年10月 2日										
試料受領年月日			2025年10月 2日									
試 験 開 始 日			2025年10月 8日									
試 験 終 了 日			2025年10月14日									
試 験 者			小森 卓也									
測 定 番 号			1				2					
① 試料の表乾試料の質量 (g)			2735. 4				2665. 6					
② 金網かごの水中質量 (g)			485. 4				485. 4					
③ 金網かごと試料の水中質量 (g)			2193. 8				2151. 3					
④ 計量時の水の温度 (℃)			20. 0				20. 0					
⑤ 計量時の水の密度 (g/cm³)			0. 9982				0. 9982					
⑥ 試料の表乾密度 (①×⑤)÷(①-③+②) (g/cm³)			2. 66				2. 66					
⑦ 平均値 (g/cm³)			2. 66 ✓									
⑧ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓				0. 00 ✓					
⑨ 試料の絶乾密度 (⑫×⑤)÷(①-③+②)) (g/cm³)			2. 64				2. 64					
⑩ 平均値 (g/cm³)			2. 64 ✓									
⑪ 平均値からの差 (≤0.01g/cm³) (g/cm³)			0. 00 ✓				0. 00 ✓					
⑫ 試料の絶乾質量 (g)			2711. 9				2643. 7					
⑬ 吸水率 (①-⑫)÷⑫×100 (%)			0. 87				0. 83					
⑭ 平均値 (%)			0. 85 ✓									
⑮ 平均値からの差 (≤0.03%) (%)			0. 02 ✓				0. 02 ✓					
水温 (℃)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
水の密度 (g/cm³)	0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	
備 考												

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

寿内
久田

試験規格				粗骨材の密度及び吸水率試験 データシート								検 印			
JIS A 1110 : 2020				一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場								技術管理者	試験者		
												小森	小森		
依頼者				AGEI 株式会社											
受付番号				6257-3-4											
試料	種類 ※			砂利											
	大きさの範囲 ※			40~20											
	産地 ※			安濃川流域											
	採取場所 ※			砂利工場											
	採取日 ※			2025年10月 2日											
試料受領年月日				2025年10月 2日											
試験開始日				2025年10月 8日											
試験終了日				2025年10月14日											
試験者				小森 卓也											
測定番号				1				2							
① 試料の表乾試料の質量 (g)				4239. 0				4229. 2							
② 金網かごの水中質量 (g)				485. 4				485. 4							
③ 金網かごと試料の水中質量 (g)				3135. 7				3128. 7							
④ 計量時の水の温度 (℃)				20. 0				20. 0							
⑤ 計量時の水の密度 (g/cm ³)				0. 9982				0. 9982							
⑥ 試料の表乾密度 (①×⑤)÷(①-③+②) (g/cm ³)				2. 66				2. 66							
⑦ 平均値 (g/cm ³)				2. 66 ✓											
⑧ 平均値からの差 (≤0.01g/cm ³) (g/cm ³)				0. 00 ✓				0. 00 ✓							
⑨ 試料の絶乾密度 (⑫×⑤)÷(①-③+②)) (g/cm ³)				2. 64				2. 64							
⑩ 平均値 (g/cm ³)				2. 64 ✓											
⑪ 平均値からの差 (≤0.01g/cm ³) (g/cm ³)				0. 00 ✓				0. 00 ✓							
⑫ 試料の絶乾質量 (g)				4205. 2				4195. 0							
⑬ 吸水率 (①-⑫)÷⑫×100 (%)				0. 80				0. 82							
⑭ 平均値 (%)				0. 81 ✓											
⑮ 平均値からの差 (≤0.03%) (%)				0. 01 ✓				0. 01 ✓							
水温 (℃)		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
水の密度 (g/cm ³)		0.9991	0.9989	0.9988	0.9986	0.9984	0.9982	0.9980	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970			
備考															

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

寿内
久田

(様式 20-12-2-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6257-1-2			
試料	種類 ※	砂			
	大きさの範囲 ※	-----			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2025年10月 2日			
試料受領年月日		2025年10月 2日			
試験開始日		2025年10月 8日			
試験終了日		2025年10月10日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1		2	
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)		553. 9		547. 7	
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)		546. 8		540. 9	
③ 0. 075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)		1. 3		1. 2	
④ 平均値 (%)		1. 3 ✓			
⑤ 平均値からの差 (≤0.5) (%)		0. 0 ✓		0. 1 ✓	
備考					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合



(様式 20-12-3-Rev.6)

試験規格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6257-2-2			
試料	種類 ※	砂利			
	大きさの範囲 ※	25~5			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2025年10月 2日			
試料受領年月日		2025年10月 2日			
試験開始日		2025年10月 8日			
試験終了日		2025年10月10日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1	2		
① 洗う前の試料の乾燥質量 (g)		2645. 8	2628. 6		
② 洗った後の試料の乾燥質量 (g)		2637. 4	2618. 9		
③ 0. 075mmふるいの通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)		0. 3	0. 4		
④ 平均値 (%)		0. 4			
⑤ 平均値からの差 (≤ 0.3) (%)		0. 1	0. 0		
備考					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

内
久
田
寿

(様式 20-12-3-Rev.6)

試 験 規 格		骨材の微粒分量試験データシート		検 印	
JIS A 1103 : 2014				技術管理者	試験者
		一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場			
依 頼 者		AGEI 株式会社			
受 付 番 号		6257-3-2			
試 料	種 類 ※	砂利			
	大きさの範囲 ※	40~20			
	産 地 ※	安濃川流域			
	採 取 場 所 ※	砂利工場			
	採 取 日 ※	2025年10月 2日			
試料受領年月日		2025年10月 2日			
試 験 開 始 日		2025年10月 8日			
試 験 終 了 日		2025年10月10日			
試 験 者		武川 正巳			
測 定 番 号		1	2		
①	洗う前の試料の 乾燥質量 (g)	4240. 5	4283. 4		
②	洗った後の試料の 乾燥質量 (g)	4236. 1	4279. 0		
③	0. 075mmふるいの 通過率 (①-②) ÷ ① × 100 (%)	0. 1	0. 1		
④	平 均 値 (%)	0. 1 ✓			
⑤	平均値からの差 (≦0.3) (%)	0. 0 ✓	0. 0 ✓		
備 考					

(注) ※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合



試験規格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
依頼者		AGEI 株式会社			
受付番号		6257-1-3			
試料	種類 ※	砂			
	大きさの範囲 ※	-----			
	産地 ※	安濃川流域			
	採取場所 ※	砂利工場			
	採取日 ※	2025年10月 2日			
試料受領年月日		2025年10月 2日			
試験開始日		2025年10月 9日			
試験終了日		2025年10月15日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		186.5			
② 水洗いしたのち0.6mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		186.4			
③ 粘土塊質量 ①-② (g)		0.1			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0.05			
備考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

内
久
田
寿

試験規格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
依 頼 者		AGEI 株式会社			
受 付 番 号		6257-2-3			
試 料	種 類 ※	砂利			 
	大きさの範囲 ※	25~5			
	産 地 ※	安濃川流域			
	採 取 場 所 ※	砂利工場			
	採 取 日 ※	2025年10月 2日			
試料受領年月日		2025年10月 2日			
試験開始日		2025年10月 9日			
試験終了日		2025年10月15日			
試験者		武川 正巳			
測定番号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		2496.5			
② 水洗いしたのち2.5mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		2494.0			
③ 粘土塊質量 ①-② (g)		2.5			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0.10			
備 考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合



試 験 規 格		骨材中に含まれる粘土塊量の 試験データシート 一般社団法人 三重県建設資材試験センター 中央試験場		検 印	
JIS A 1137 : 2014				技術管理者	試験者
					
依 頼 者		AGEI 株式会社			
受 付 番 号		6257-3-3			
試 料	種 類 ※	砂利			
	大 小 の 範 囲 ※	40~20			
	産 地 ※	安濃川流域			
	採 取 場 所 ※	砂利工場			
	採 取 日 ※	2025年10月 2日			
試料受領年月日		2025年10月 2日			
試 験 開 始 日		2025年10月 9日			
試 験 終 了 日		2025年10月15日			
試 験 者		武川 正巳			
測 定 番 号		1			
① 試料の乾燥質量 (g)		4134.6			
② 水洗いしたのち2.5mmのふるいにとどまる試料の乾燥質量 (g)		4131.5			
③ 粘土塊質量 ①-② (g)		3.1			
④ 粘土塊量 ③÷①×100 (%)		0.07 ✓			
備 考					
JIS A 1137の附属書Bに基づき試験回数を1回とした。					

(注)※印は依頼者申請事項

全国生コンクリート工業組合連合会認定試験項目

適 合

