


骨材試験結果一覧

2026年1月度



項目			骨材の区分		細骨材		粗骨材				ふるい寸法 mm	通過率 %		
			産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域産 砂 5mm以下		安濃川流域産 砂利 25-5mm		安濃川流域産 砂利 40-20mm			安濃川 砂	安濃川 25-5	安濃川 40-20
試験項目			頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	50	40	30
A	表乾密度	g/cm³	1回/月	2.61±0.02	2.61✓	2.64±0.02	2.65✓	2.65±0.02	2.66✓	2.65±0.02	2.66✓			100
B	絶乾密度	g/cm³	1回/月	2.50以上	2.57✓	2.50以上	2.62✓	2.50以上	2.64✓	2.50以上	2.64✓			100
C	吸水率	%	1回/月	3.5以下	1.60✓	3.0以下	1.06✓	3.0以下	0.83✓	3.0以下	0.83✓			61
D	粘土塊量	%	1回/月	1.0以下	0.10✓	0.25以下	0.10✓	0.25以下	0.06✓	0.25以下	0.06✓			29
E	微粒分量	%	1回/月	3.0以下	1.0✓	1.0以下	0.3✓	1.0以下	0.2✓	1.0以下	0.2✓			10
F	有機不純物		1回/年	標準色より 淡い	淡い✓	—	---	—	---	—	---			2
G	塩化物量(NaClとして)%		1回/年	0.04以下	0.000✓	—	---	—	---	—	---			0
H	安定性	%	1回/年	10以下	1.3✓	12以下	1.3✓	12以下	0.6✓	12以下	0.6✓			
I	アルカリシリカ反応性		1回 /6か月	無害	化学法 無害✓	無害	化学法 無害✓	無害	化学法 無害✓	無害	化学法 無害✓			
粗粒率												2.54✓	6.89✓	7.90✓
規格値												安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		

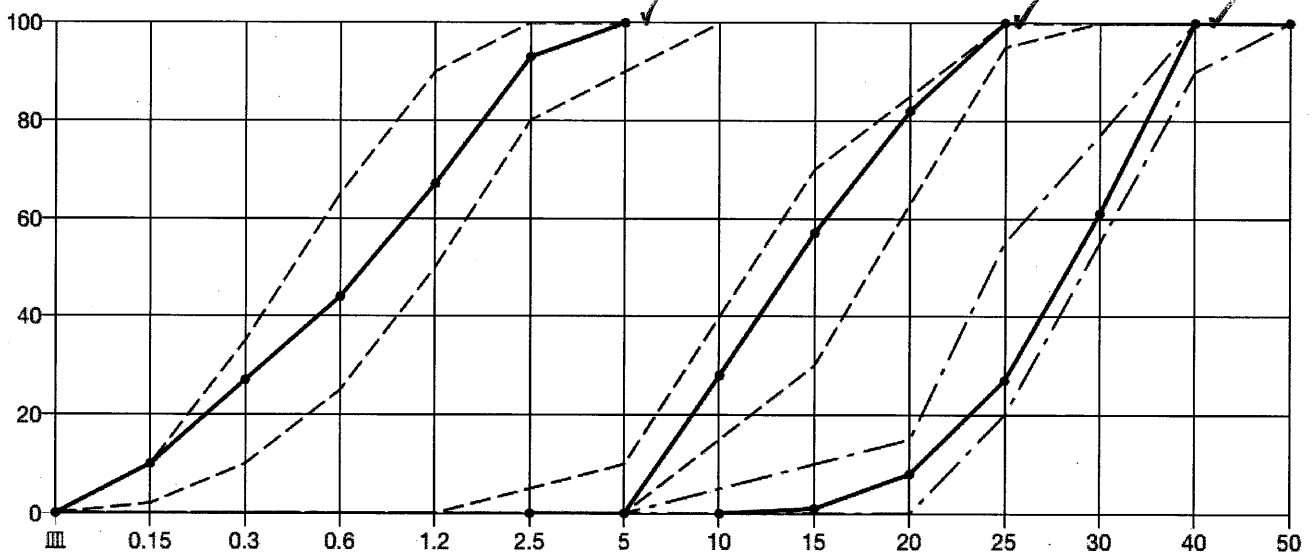

*受け入れた頻度が試験項目A～Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。

備考

安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2025年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目については、2025年11月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

適合

