


骨材試験結果一覧

2026年 2月度

AGEI (株)



項目			骨材の区分		細骨材		粗骨材				ふるい 寸法 mm	通過率 %															
												安濃川 砂	安濃川 25-5	安濃川 40-20													
産地 種類 粒の範囲等			安濃川流域産 砂 5mm以下		安濃川流域産 砂利 25-5mm		安濃川流域産 砂利 40-20mm		50	40	30	25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	0.075	粗粒率	規格 値	安濃川 砂 : 2.70±0.20 安濃川25-5 : 6.90±0.20 安濃川40-20 : 7.90±0.20		
試験項目			頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	25	20	15	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	0.075	粗粒率						
A	表乾密度	g/cm³	1回/月	2.61±0.02	2.61	2.64±0.02	2.64	2.65±0.02	2.66																		
B	絶乾密度	g/cm³	1回/月	2.50以上	2.57	2.50以上	2.61	2.50以上	2.64																		
C	吸水率	%	1回/月	3.5以下	1.58	3.0以下	1.07	3.0以下	0.81																		
D	粘土塊量	%	1回/月	1.0以下	0.14	0.25以下	0.11	0.25以下	0.11																		
E	微粒分量	%	1回/月	3.0以下	1.2	1.0以下	0.2	1.0以下	0.2																		
F	有機不純物		1回/年	標準色より 淡い	淡い	—	---	—	---																		
G	塩化物量(NaClとして)%		1回/年	0.04以下	0.000	—	---	—	---																		
H	安定性	%	1回/年	10以下	1.3	12以下	1.3	12以下	0.6																		
I	アルカリシリカ反応性	1回 /6か月		無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害																		

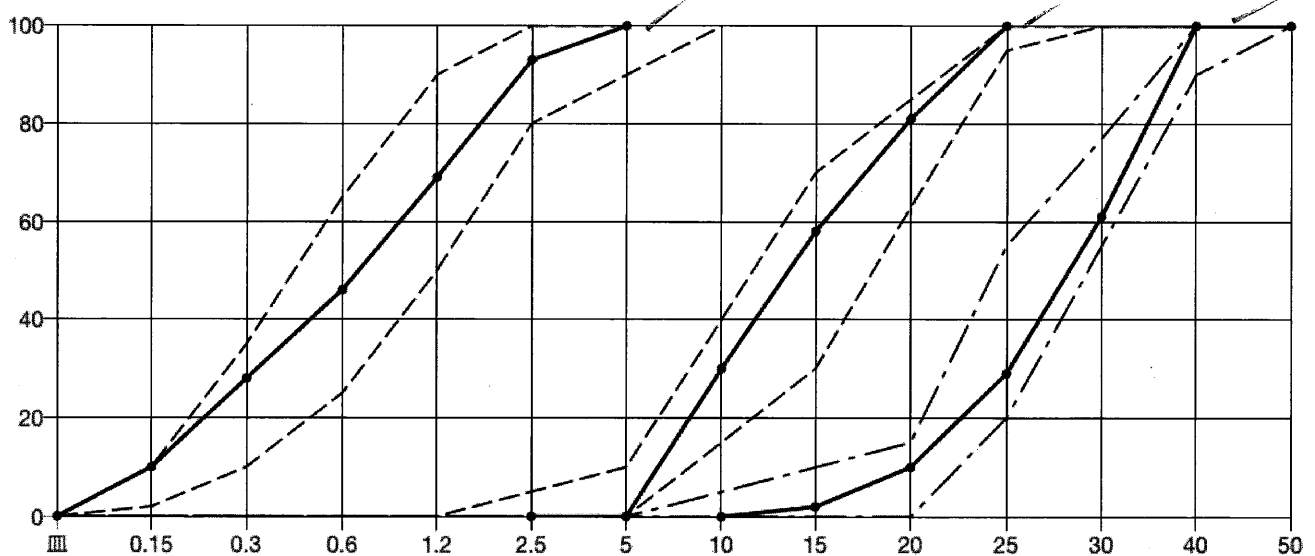

*受け入れた頻度が試験項目A～Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。

備考 安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2025年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目については、2025年11月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

適

合

内
久
田