


骨材試験結果一覧

2026年5月度

AGEI (株)



項目	骨材の区分		細骨材				粗骨材				ふるい寸法 _{mm}	通過率 %			
			安濃川流域産		安濃川流域産		安濃川流域産		安濃川砂	安濃川25-5		安濃川40-20			
産地種類粒の範囲等		砂	砂	砂利	砂利	砂利	砂利	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値
		5mm以下		25-5mm		40-20mm									
試験項目	頻度*	規格値	試験値	規格値	試験値	規格値	試験値								
A 表乾密度 g/cm ³	1回/月	2.61±0.02	2.61	2.64±0.02	2.65	2.65±0.02	2.67								
B 絶乾密度 g/cm ³	1回/月	2.50以上	2.57	2.50以上	2.63	2.50以上	2.65								
C 吸水率 %	1回/月	3.5以下	1.48	3.0以下	0.94	3.0以下	0.74								
D 粘土塊量 %	1回/月	1.0以下	0.05	0.25以下	0.05	0.25以下	0.06								
E 微粒分量 %	1回/月	3.0以下	0.8	1.0以下	0.2	1.0以下	0.1								
F 有機不純物	1回/年	標準色より 薄い	薄い	-	---	-	---								
G 塩化物量(NaClとして)%	1回/年	0.04以下	0.000	-	---	-	---								
H 安定性 %	1回/年	10以下	1.3	12以下	1.3	12以下	0.6								
I アルカリシリカ反応性	1回/6か月	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害								
								規格値		安濃川砂 : 2.70±0.20		安濃川25-5 : 6.90±0.20		安濃川40-20 : 7.90±0.20	
								粗粒率	2.6	6.86	7.92				

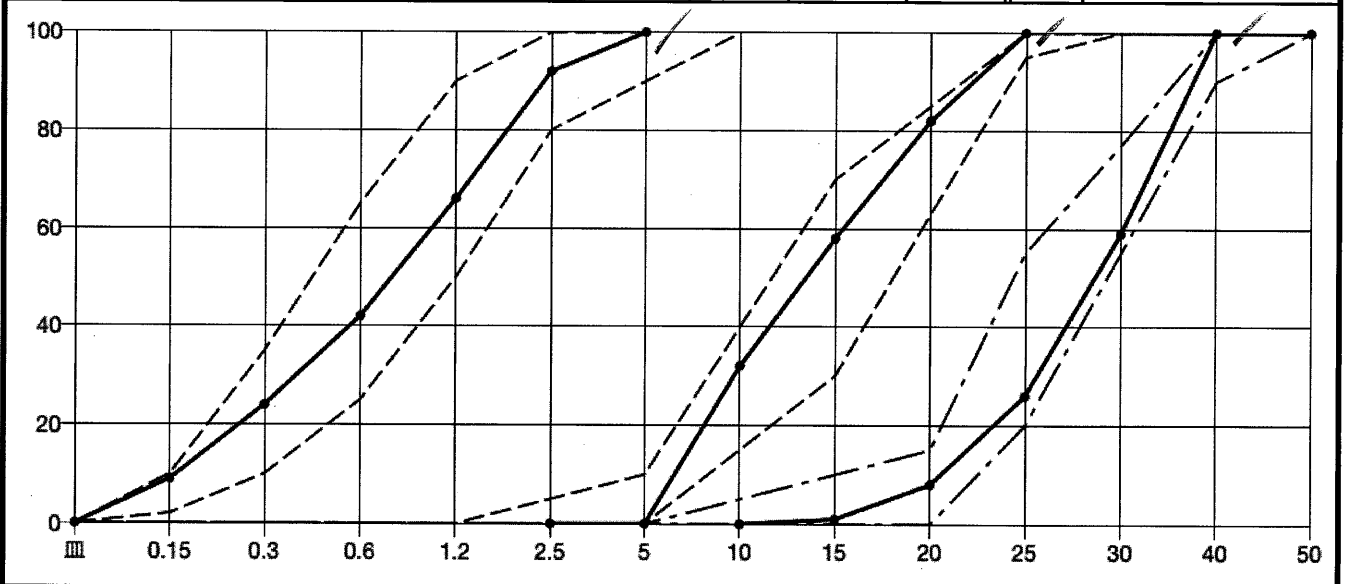

※受け入れた頻度が試験項目A~Eの規定の頻度よりも長い場合には、直近の受入検査結果を示す。
粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートは、安濃川流域産の25-5mm及び同40-20mmを60%:40%の割合で混合して使用する。
安濃川流域産の試験項目F・G・Hについては、2025年8月にサンプリングした試料、
安濃川流域産の試験項目Iについては、2025年11月にサンプリングした試料であり、
いずれも最新の試験結果である。

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <https://agei.co.jp/>から確認することができる。

適合 (内田 寿)